



## HHT282E

### Chariot de maintien chaud

#### CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Deux compartiments a commande indépendante
- Bords butoirs de caoutchouc
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Supports des grilles extractibles pour faciliter le nettoyage
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de besses consommations qui enveloppe entièrement la chambre
- Poignée de porte ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique
- 4 roulettes de 150mm de diamètre, 2 avec frein
- Poignée ergonomique de déplacement
- Cablages et compopsants positionnés pour faciliter tout type de maintenance

#### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Duex commandes électronique indépendante
- Température d'exercise 30°C - 120°C
- Deux événements réglables d'évacuation de l'humidité sur la porte
- Chambre avec thermostat de sécurité

#### EQUIPOMENTS STANDARD

- Cloisons extractibles GN 2/1 et GN 1/1

#### OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Version passante

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it






# moduline

## SCHEMAS TECHNIQUES

Entrée du câble  
d'alimentation  
électrique



Event réglable  
permettant  
d'évacuer l'humidité  
en excès

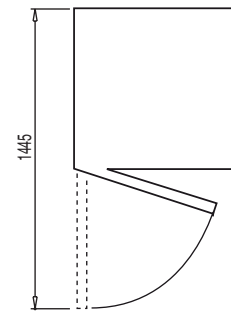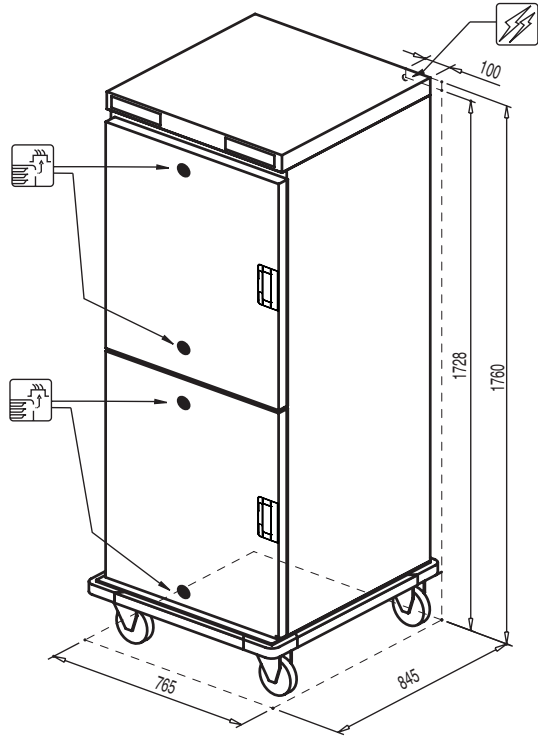

**Dimensions externes**  
(L x P x H) - mm

765 x 845 x 1760

**Capacité plaques**

(8+8) x GN 2/1  
(16+16) x GN 1/1

**Hauter maximum  
plaques GN 2/1**  
[mm]

8 x 65 (h) + 8 x 65 (h)  
3 x 150 (h) + 3 x 150 (h)  
2 x 200 (h) + 2 x 65 (h) e 2 x 200 (h) + 2 x 65 (h)

**Hauter maximum  
plaques GN 1/1**  
[mm]


16 x 65 (h) + 16 x 65 (h)  
6 x 150 (h) + 6 x 150 (h)  
4 x 200 (h) + 4 x 65 (h) e 4 x 200 (h) + 4 x 65 (h)

**Puissance**  
[kW]

1,5 + 1,5

**Alimentation**

AC 230 V / 50 Hz

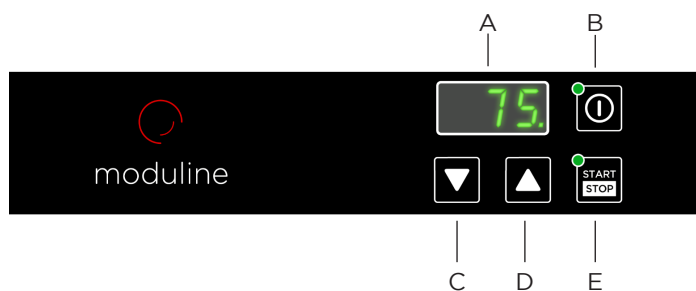

- A Écran
- B Interrupteur général
- C Touche d'augmentation de la température
- D Touche diminution de la température
- E Touche START/STOP

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it